

2020年6月02日


お客様 各位

株式会社カナイ  
埼玉県八潮市西袋 717-1

## 「不燃パイプ φ100・φ150」仕様について 及びカタログ表記に関するご案内


### (1) 不燃パイプ φ150 について

主にレンジフードの換気設備用として、不燃材指定の箇所に使用します。不燃パイプの室内側は φ150 よりも径が小さく成形されていますので、ニップルを使わずにスパイラル管(φ150)を直接はめ込み接続することができます。

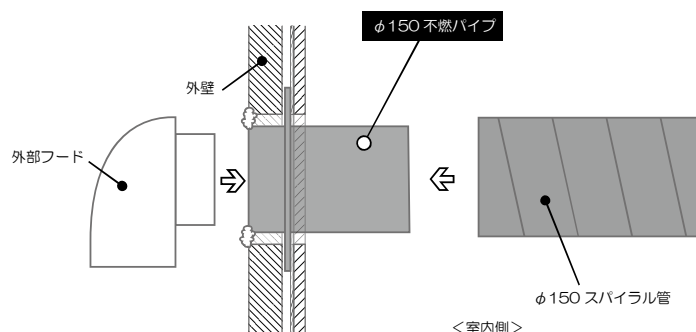

### (2) 不燃パイプ φ100 について

主に 24 時間換気設備用として、不燃材指定の箇所に使用することを想定しています。不燃パイプの室内側は室内用レジスター等がはめ込めるように φ100 よりも径が大きく成形されています。φ100 のスパイラル管を接合する場合は、接続のためのニップルが必要になりますのでご了承ください。

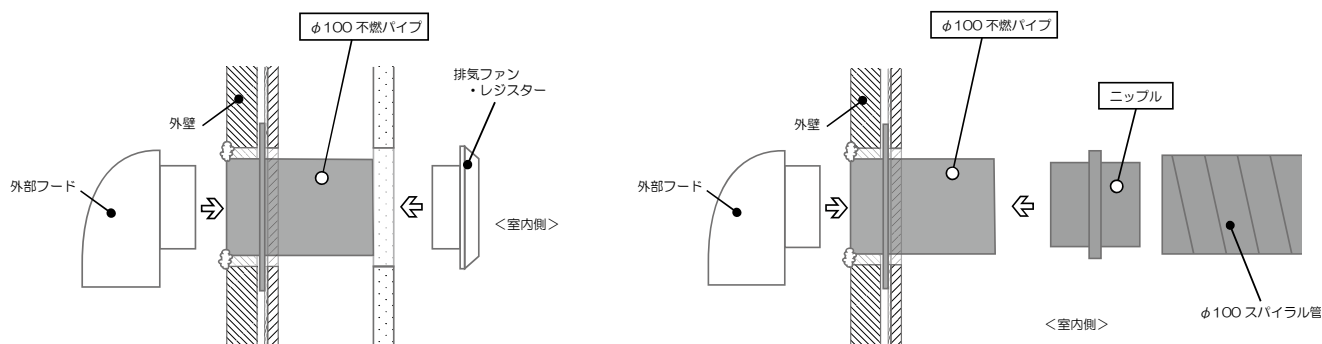

●弊社カタログにおきましては、当初 φ150 の不燃パイプのみを掲載しておりましたが、近年 φ100 不燃パイプを追加した為に、φ100、φ150 不燃パイプに対しいずれもスパイラル管がニップルを使用せず接合できると判断されるような表記となっておりました。上記の通り、ニップルを使用せず接合できる商品は φ150 タイプのみの説明となります。ご不便をおかけし誠に申し訳ありません。